


ЗАТВЕРДЖЕНО
ТЕХНІЧНИЙ ДИРЕКТОР
ПАТ ЖИТОМИРГАЗ
КОЛЕСНИК С.В.
«28» лютого 2017 року

Маршрут транспортування газу №

0	0	3	0	1	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

(продовження маршруту визначення фізико-хімічних показників газу № 3
Бердичівського ЛВУ МГ, УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ")

(для одного джерела даних ФХП)

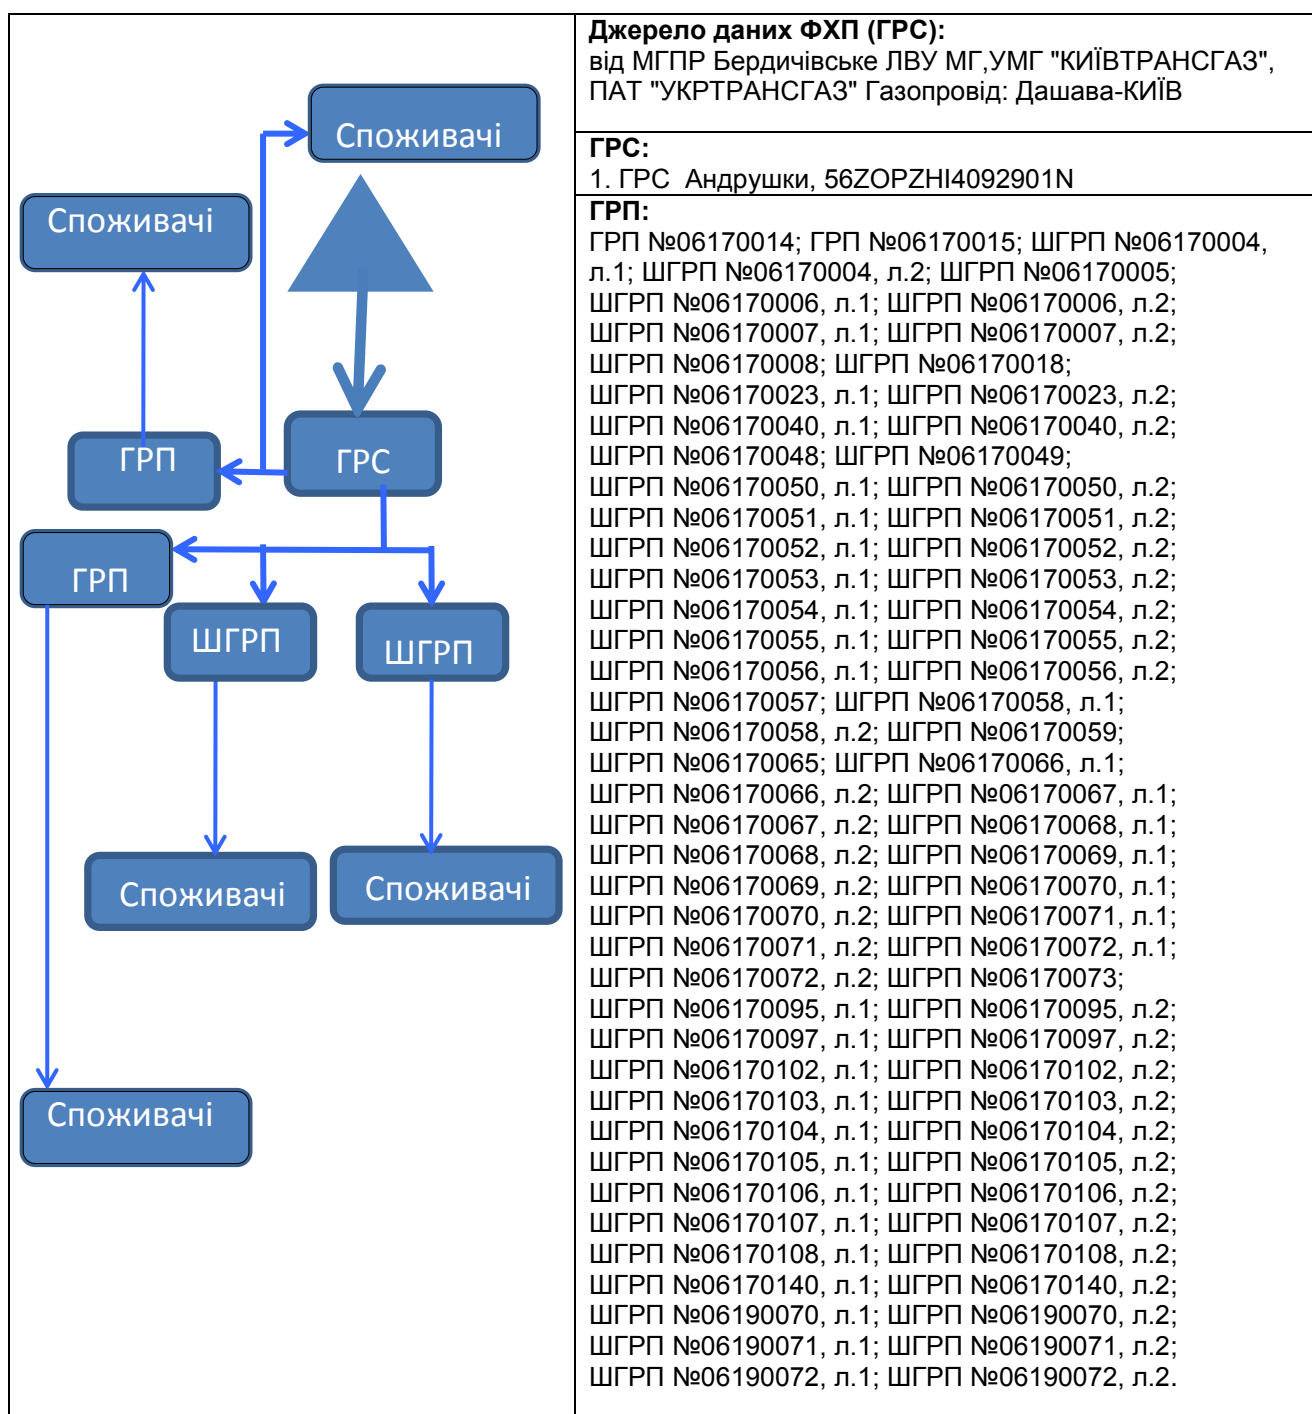

	<p>Об'єкт споживача (групи об'єктів споживачів): Житомирська область, Попільнянський р-н: с. Андрушки; с. Новопаволоцьке; с. Красногірка; с. Макарівка; с. Харліївка; с. Василівка. Житомирська область, Ружинський р-н: с. Мусівка.</p>
--	---